

GDAŃSKA INFRASTRUKTURA
SPOŁECZNA SP. Z O.O.
ul. Sobótki 9
80-247 Gdańsk

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ GPEC sp. z o.o.
nr 18/2013**

I Dane obiektu: Budynki mieszkalne wielorodzinne 1-7 (dz.1253 obr 303)	
Adres	Gdańsk, ul. Madalińskiego
Wnioskodawca	GDAŃSKA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA SP. Z O.O., 80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9
Właściciel (tylko gdy inny niż Wnioskodawca)	
Powierzchnia użytkowa ogrzewanych pomieszczeń (m ²)*	bud1,2 3 4,5 6,7: każdy P=402,9
Kubatura ogrzewanych pomieszczeń (m ³)*	bud1,2 3 4,5 6,7: każdy V=1277,7

II Przewidywane zapotrzebowanie obiektu na ciepło – węzeł jednofunkcyjny (instalacja z logotermami)	
1. Q c.o. [kW]	100 - dla każdego budynku
2. Q c.w.u. [kW]	
3. Q went. [kW]	
4. Q techn. [kW]	

W dokumentacji technicznej proszę podać moc cieplną zamówioną dla ww. obiektu. Wartość ta powinna być zgodna z zapisem w Zleceniu dostawy energii cieplnej i Umowie Sprzedaży Ciepła.

* wielkości mocy cieplnej zostały określone w oparciu o wniosek złożony przez Wnioskodawcę

III Ogólne warunki dostawy	
1. Miejsce włączenia	Z istn. sieci preizolowanej 2xDn150/250 (Załącznik 1A,1B)
2. Wymagany zakres prac do wykonania w celu przyłączenia do sieci GPEC Sp. z o.o.	Średnica sieci 2xDn100/200, 2x Dn80/160, 2xDn65/140, Średnice przyłączy 2xDn40/110 ,
3. Parametry wody sieciowej w węźle cieplnym	
- ciśnienie nominalne	1,6 MPa
- gwarantowane ciśnienie dyspozycyjne przed węzłem	0,1 MPa
- temp. wody na zasilaniu (w okresie od jesieni do wiosny)	od 70 °C do 117 °C
- temp. wody na zasilaniu (w okresie letnim)	65 °C
5. Granice własności	
- miejsce rozgraniczenia własności między GPEC a Klientem	pierwsze istniejące zawory odcinające przyłącze ciepłe od węzła cieplnego
- własność	GPEC będzie właścicielem przyłącza ciepłego i układu pomiarowo-rozliczeniowego

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o.

ul. Biała 1b, 80-435 Gdańsk

kontakt: tel.: 58 52 43 580; 785 884 732 (z tel. kom.); fax: 58 52 43 590; e-mail: bok@gpec.gda.pl

sekretariat tel.: 58 52 43 635; 58 52 43 636; fax: 58 341 37 51; e-mail: gpec@gda.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000035784, NIP 584 030 09 13

Wysokość kapitału zakładowego 191.270.000 zł

www.gpec.gda.pl

Dodatkowe wymagania formalno - prawne:

1. „Warunki przyłączenia” nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 i następnych kodeksu cywilnego i są jedynie informacją o technicznych możliwościach włączenia do sieci ciepłowniczych GPEC Sp. z o.o.
GPEC przeprowadzi stosowne analizy wskazujące czy istnieją warunki ekonomiczne do zawarcia umowy przyłączeniowej o czym pisemnie powiadomi zainteresowanego.
2. Warunkiem przystąpienia do realizacji sieci, przyłącza ciepłowniczego oraz węzła ciepłego jest zawarcie umowy przyłączeniowej.
3. Warunkiem rozpoczęcia dostawy energii cieplnej jest zawarcie umowy sprzedaży ciepła z GPEC sp. z o.o. Zawarcie umowy sprzedaży powinno nastąpić po uzgodnieniu dokumentacji technicznej, ale przed zakończeniem realizacji inwestycji.
4. Warunkiem przekazania projektu węzła ciepłego, sieci lub przyłącza do realizacji jest uzyskanie uzgodnienia z GPEC sp. z o.o. W tym celu należy na adres GPEC Sp. z o.o. ul. Biała 1b przekazać dwa egzemplarze dokumentacji projektowej.
5. W przypadku konieczności kontaktu Projektanta z osobą uzgadniającą ustala się następujące terminy wizyt Projektantów w sprawie uzgodnień:
- wtorki, środy i piątki w godzinach od 10-14:00, pok. 409 GPEC Sp. z o.o., ul. Biała 1b
Po uzgodnieniu jeden egzemplarz pozostaje w GPEC sp. z o.o., a drugi zostanie zwrócony z odpowiednią adnotacją w dokumentacji projektowej. **Uzgodnienia nie należy traktować jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta z odpowiedzialności za przyjęte rozwiązania.** Uzgodnień rozwiązań technicznych w zakresie inwestycji i modernizacji w dziedzinie gospodarki energetycznej należy dokonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. W przypadku uruchomienia węzła nie należącego do GPEC Sp. z o.o. wymagane jest protokolarne dopuszczenie urządzeń do współpracy z miejską siecią ciepłowniczą.
Wnioski o dopuszczenie do uruchomienia węzłów i włączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej należy kierować drogą pisemną do Kierownika Działu Eksploatacji GPEC Sp. z o.o. ul Biała 1b.
7. Wzdłuż planowanej trasy sieci i przyłączy ciepłowniczych od p-tu „A” do pomieszczeń węzłów ciepłych w budynkach należy zaprojektować kanalizację kablową pod potrzeby sieci światłowodowej z rury ochronnej fi40 HDPE wypełnionej w 100% mikrorurkami 10mm/8mm. Na trasie przebiegu sieci ciepłej projektant powinien zaplanować lokalizację studni kablowych/zasobników światłowodowych optymalizując ich ilość do niezbędnego minimum.

Projekt sieci, przyłączy oraz węzłów powinien spełniać szczegółowe wytyczne techniczne GPEC Sp. z o.o. wyszczególnione poniżej:

- a) „Wytyczne techniczno – eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociągów układanych bezpośrednio w gruncie”
- b) „Wytyczne do projektowania i wykonania węzłów ciepłych będących własnością GPEC Sp. z o.o.”
- c) „Wytyczne do projektowania, wykonania i dopuszczenia do ruchu sieciowego węzłów ciepłych nie będących własnością GPEC sp. z o.o.”

d) „Wytyczne techniczno- eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji kanalizacji kablowej i mikrokanalizacji wzdłuż sieci ciepłowniczej”

W/w dokumenty dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej <http://www.gpec.gda.pl/partnerzy-biznesowi/projektanci/>.

8. Integralną częścią „Warunków przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej GPEC Sp. z o.o. nr 18/2013” są wyszczególnione poniżej załączniki:


Załącznik nr 1A – plan sytuacyjny

Załącznik nr 1B – plan sytuacyjny


Załącznik nr 2 – plan sytuacyjny istniejącej kanalizacji kablowej

Termin ważności „Warunków przyłączenia”:

„Warunki przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej GPEC Sp. z o.o. nr 18/2013” są ważne dwa lata licząc od daty ich wystawienia.



Anna Jakob
Dyrektor ds. Handlowych




Anna Szopińska
p.o. Kierownik
Działu Rozwoju Sieci




Anna Gostańska
Projektant

k.o.:

GPEC: TIR a/a

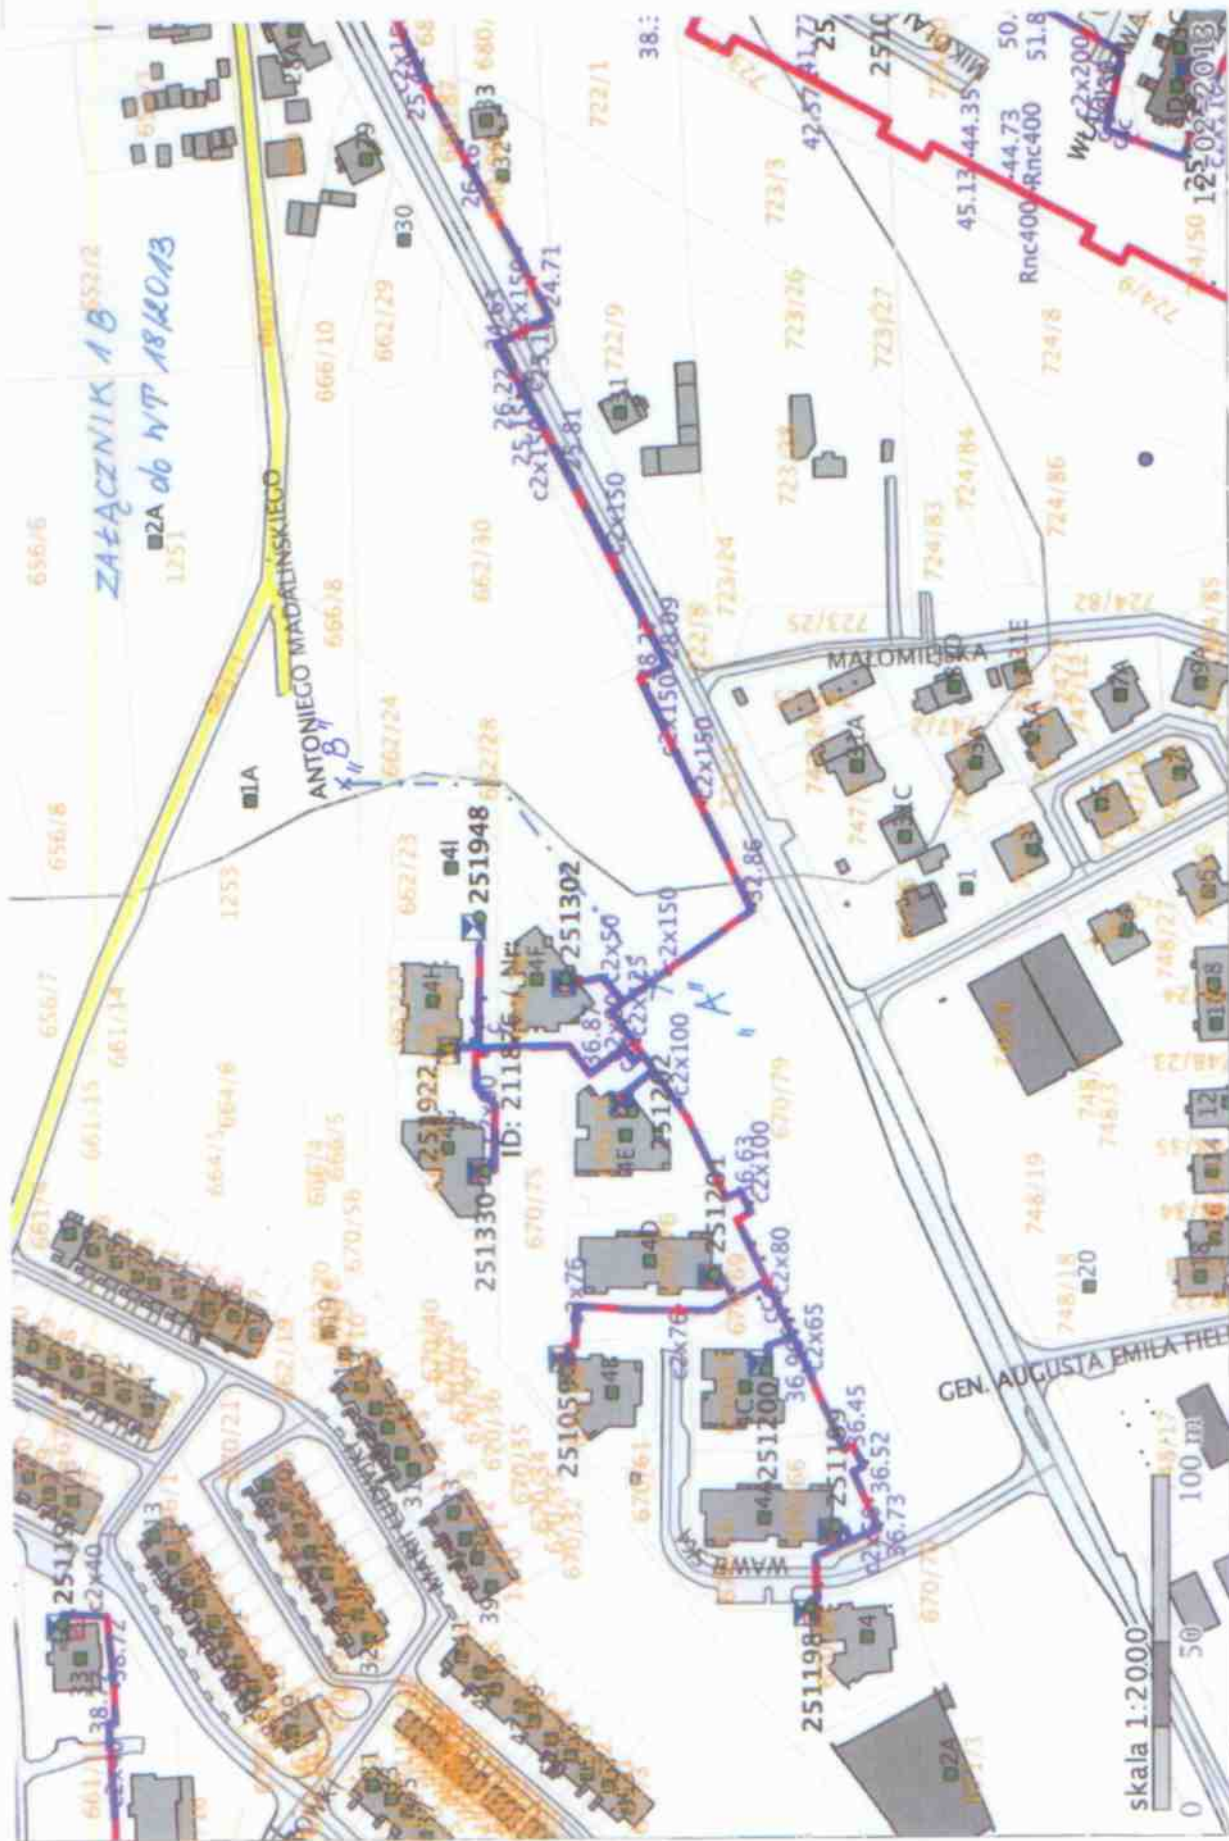

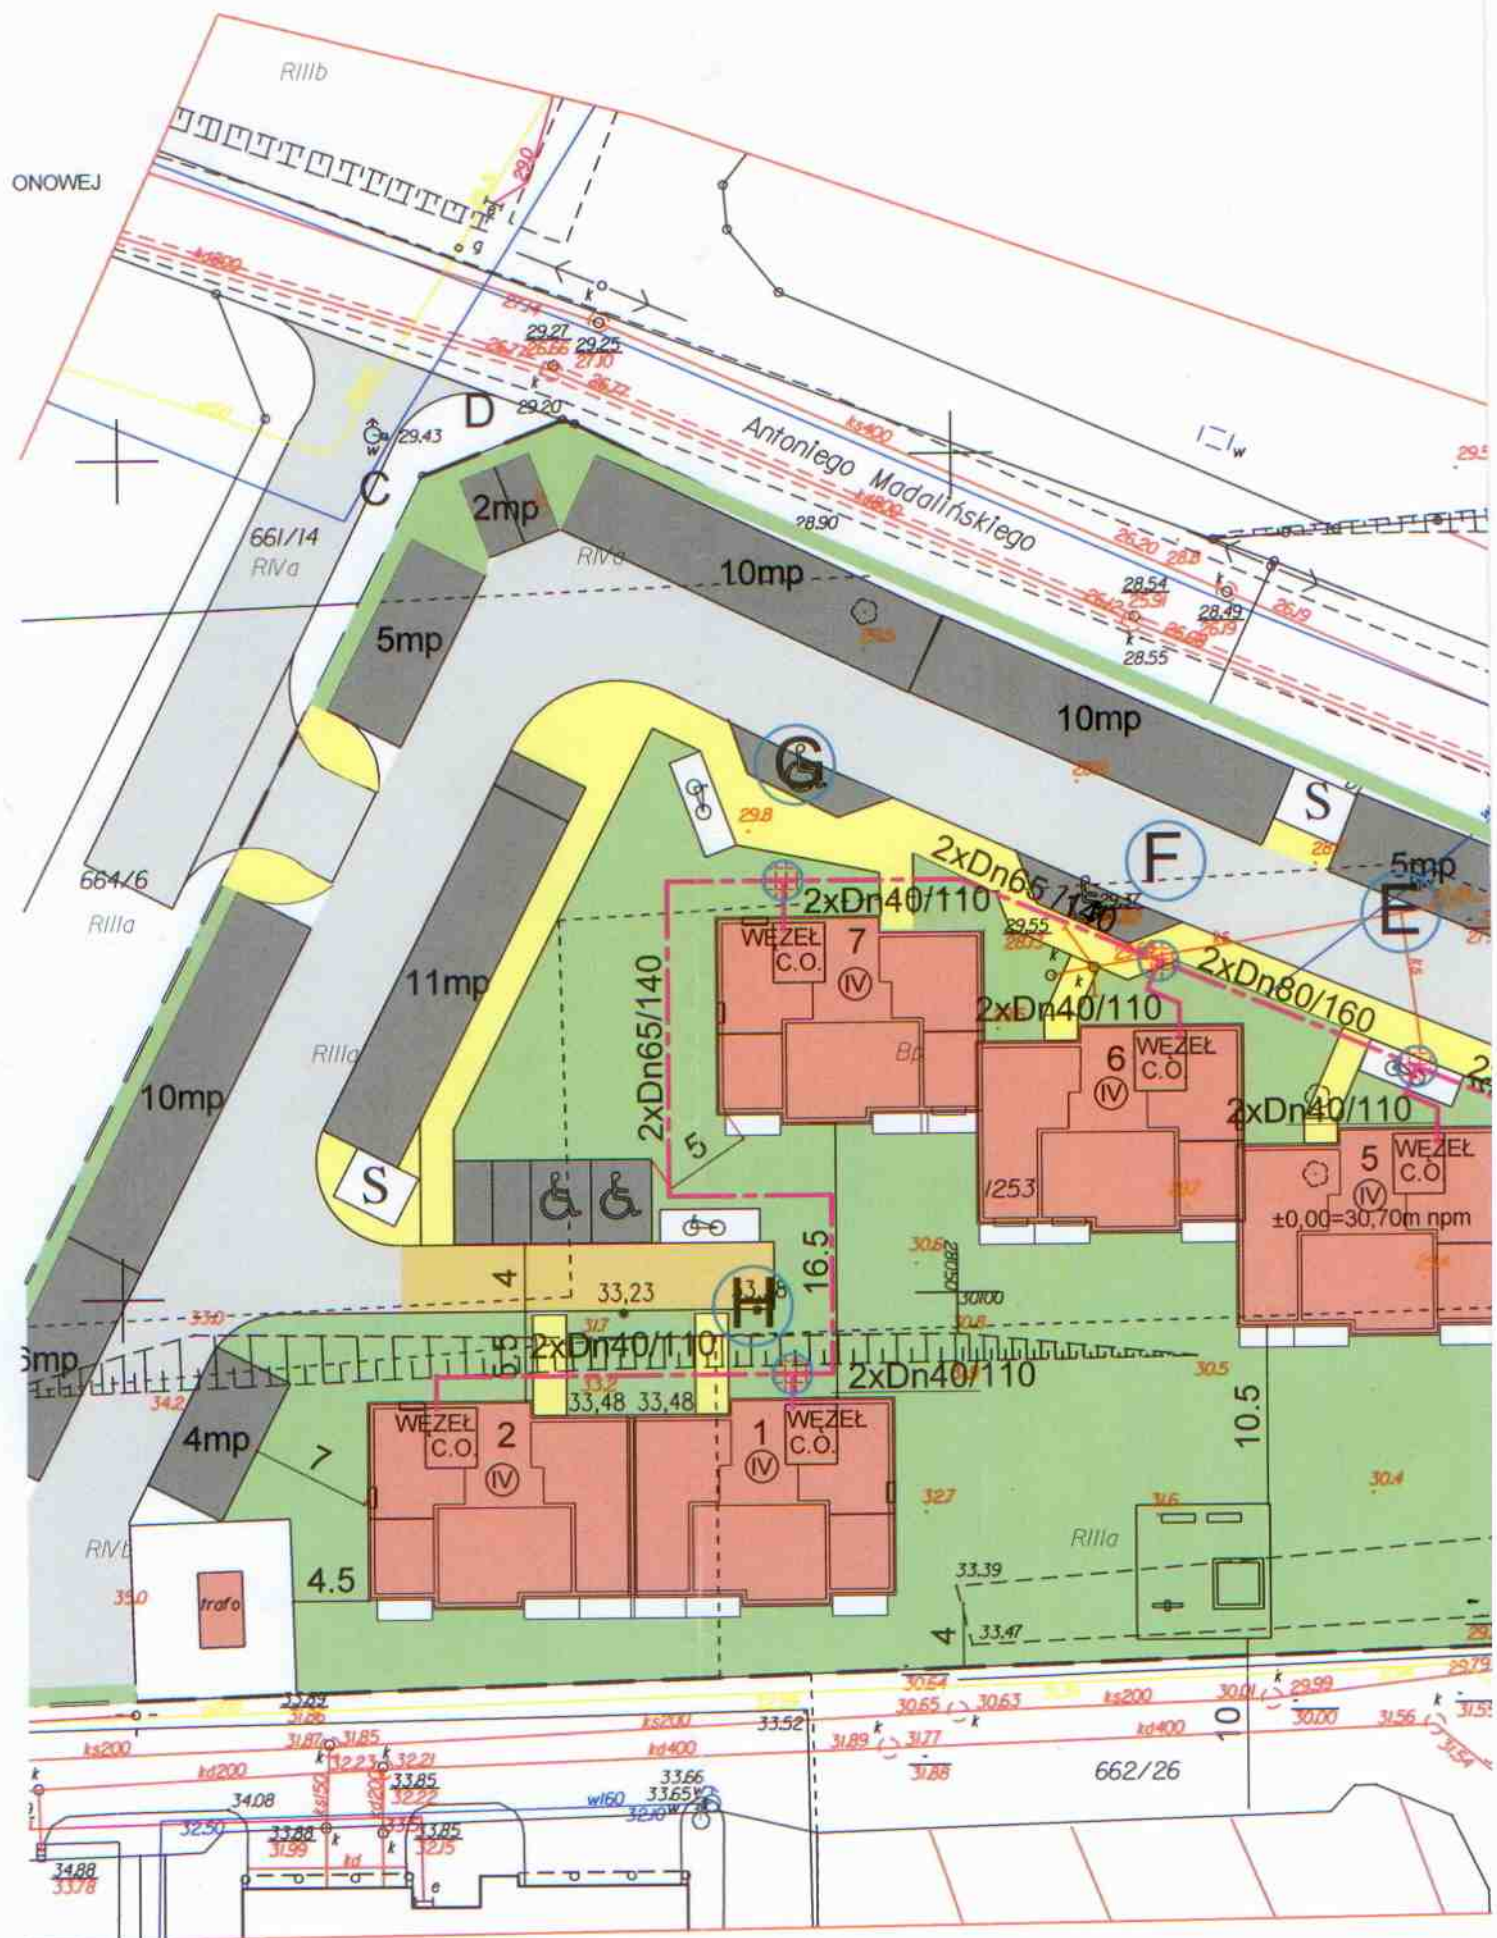

ZAŁĄCZNIK 1A

do WT 18/2013

