

Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Ekologii i Energetyki
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie zieleni

na podstawie art. 83 ust.1, art. 83b ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

1. Lokalizacja nieruchomości, na której rośnie wnioskowana do usunięcia zieleni:

Gdańsk, ul. Subisława, dz. nr 149/2 obr. 007.

2. Teren stanowi własność/współwłasność Gminy Miasta Gdańsk: NIE

3. Oświadczam, że posiadam tytuł prawny władania nieruchomością, na której rośnie wnioskowana do usunięcia zieleni

Forma władania: trwały zarząd

Dokumentem potwierdzającym powyższy tytuł prawny do władania nieruchomością jest:

Trwały zarząd, ustanowiony z mocy prawa w związku z brzmieniem obowiązujących przepisów, w tym art. 19 ust. 5 w związku z art. 21 ust. 1, art. 20 i 22 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14, poz. 60, tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1376)

Świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń zgodnie z art.233 § 6 ustawy z 6 czerwca 1997 – Kodeks karny oraz art. 75 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego oświadczam, że dane zawarte w pkt. 3 są zgodne ze stanem faktycznym. /art. 83b ust. 2 ww. ustawy o ochronie przyrody/

4. Gatunki zieleni wnioskowanej do usunięcia:

/należy wymienić wszystkie drzewa, podając gatunek i obwód pnia w cm osobno dla każdego drzewa, zmierzony na wys. 130 cm od podstawy pnia lub gatunek i powierzchnię zajmowaną przez krzewy w m². Jeżeli drzewo rozwidla się na wys. poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jak odrębne drzewo a ich obwody podaje się we wniosku. Natomiast, gdy korona drzewa znajduje się poniżej 130 cm należy podać obwód pnia mierzony tuż pod koroną/.

Wykaz drzew:

Lp.	Nazwa gatunkowa łacińska-polska	obwód na wys. 1.3 m	Lokalizacja	Przyczyna usunięcia
1.	Topola kanadyjska (<i>Populus x canadensis</i>)	107 cm	dz. nr 149/2, obr.007, Gdańsk, ul. Subisława	Drzewo w złym stanie technicznym. Badanie sondą arborystyczną wykazało znaczny rozkład systemu korzeniowego, obejmujący ponad 70% obwodu drzewa.
2.	Topola kanadyjska (<i>Populus x canadensis</i>) (nr MGGP: 3812)	84 cm	j.w.	Drzewo w złym stanie technicznym. Badanie sondą arborystyczną wykazało rozkład systemu korzeniowego powyżej 80% obwodu drzewa.
3.	Topola kanadyjska (<i>Populus x canadensis</i>)	100 cm	j.w.	j.w.
4.	Topola kanadyjska (<i>Populus x canadensis</i>)	87 cm	j.w.	j.w.
5.	Topola kanadyjska (<i>Populus x canadensis</i>) (nr MGGP: 3810)	70 cm	j.w.	Drzewo w złym stanie technicznym. Badanie sondą arborystyczną wykazało rozkład systemu korzeniowego powyżej 80% obwodu drzewa.
6.	Topola kanadyjska (<i>Populus x canadensis</i>) (nr MGGP: 3807)	94 cm	j.w.	Drzewo zamierające, w złym stanie technicznym. Badanie osłuchowe młotkiem wykazało rozkład wewnętrzny u podstawy od strony zachodniej pnia, badanie sondą arborystyczną wykazało rozkład systemu korzeniowego powyżej 80% obwodu drzewa.
7.	Topola kanadyjska (<i>Populus x canadensis</i>)	105 cm	j.w.	Drzewo w złym stanie technicznym. Badanie sondą arborystyczną wykazało znaczny rozkład systemu korzeniowego, przekraczający 60% obwodu drzewa.
8.	Topola kanadyjska (<i>Populus x canadensis</i>)	92 cm	j.w.	j.w.
9.	Topola kanadyjska (<i>Populus x canadensis</i>)	159 cm	j.w.	Drzewo w złym stanie technicznym. Badanie osłuchowe młotkiem wykazało rozległy rozkład wewnętrzny pnia od strony północno-wschodniej. Badanie sondą arborystyczną wykazało rozkład korzeniowy przekraczający 80% obwodu drzewa.
10.	Topola kanadyjska (<i>Populus x canadensis</i>) (nr MGGP: 3806)	100 cm	j.w.	Drzewo zamierające, w złym stanie technicznym. Badanie sondą arborystyczną wykazało rozkład korzeniowy na całym obwodzie pnia. Stwierdzono wyłamany przewód na

				wysokości ok. 5 m oraz liczne owocniki grzybów na całej długości pnia.
11.	Topola włoska (<i>Populus nigra 'Italica'</i>)	115 cm	j.w.	Drzewo zamierające, w złym stanie technicznym. Badanie sondą arborystyczną wykazało rozkład systemu korzeniowego powyżej 70% obwodu. Badanie osłuchowe potwierdziło rozkład na całym obwodzie pnia.
12.	Topola włoska (<i>Populus nigra 'Italica'</i>)	100 cm	j.w.	Drzewo w złym stanie technicznym. Badanie osłuchowe młotkiem wykazało rozległy rozkład wewnętrzny u podstawy pnia. Badanie sondą arborystyczną wykazało rozkład systemu korzeniowego przekraczający 80% obwodu drzewa.
13.	Topola włoska (<i>Populus nigra 'Italica'</i>)	110 cm	j.w.	Drzewo w złym stanie technicznym. Badanie sondą arborystyczną wykazało rozkład systemu korzeniowego powyżej 60% obwodu. Ubytki oraz martwice w odziomku.
14.	Topola włoska (<i>Populus nigra 'Italica'</i>)	126 cm	j.w.	Drzewo w złym stanie technicznym. Badanie sondą arborystyczną wykazało znaczny rozkład systemu korzeniowego powyżej 60% obwodu drzewa. U podstawy pnia drzewa zaobserwowano obecność zgliszczaka pospolitego.
15.	Topola włoska (<i>Populus nigra 'Italica'</i>)	96 cm	j.w.	Drzewo zamierające, Badanie sondą arborystyczną wykazało rozkład systemu korzeniowego przekraczający 60% obwodu drzewa.
16.	Topola włoska (<i>Populus nigra 'Italica'</i>)	109 cm	j.w.	Drzewo zamierające, w złym stanie technicznym. Badanie sondą arborystyczną wykazało rozkład systemu korzeniowego powyżej 60% obwodu drzewa, widoczne pęknięcie wzdłużne pnia. Badanie osłuchowe wykazało rozkład wewnętrzny u podstawy pnia.
17.	Topola włoska (<i>Populus nigra 'Italica'</i>)	120 cm	j.w.	Drzewo w złym stanie technicznym. Badanie sondą arborystyczną wykazało rozkład systemu korzeniowego przekraczający 60% obwodu drzewa. Badanie osłuchowe młotkiem wykazało rozległy rozkład wewnętrzny pnia do wysokości 2 m. Ubytek oraz martwica w dolnej części pnia.
18.	Topola włoska (<i>Populus nigra 'Italica'</i>)	114 cm	j.w.	Drzewo w złym stanie technicznym. Badanie sondą arborystyczną wykazało

				rozkład systemu korzeniowego powyżej 70% obwodu drzewa. Badanie osłuchowe młotkiem wykazało znaczny rozkład na całym obwodzie pnia. Ubytek oraz martwica w dolnej części pnia.
19.	Jarząb szwedzki (<i>Sorbus intermedia</i>)	76 cm	j.w.	Drzewo martwe
20.	Jarząb szwedzki (<i>Sorbus intermedia</i>)	69 cm	j.w.	j.w.
21.	Jarząb szwedzki (<i>Sorbus intermedia</i>)	64 cm	j.w.	j.w.
22.	Jarząb szwedzki (<i>Sorbus intermedia</i>)	65 cm	j.w.	j.w.

5. Przyczyna usunięcia ww. zieleni: jak w tabeli; względy bezpieczeństwa, ryzyko wywrotu lub złomu.

Zły stan drzew wynika ze znaczących zmian środowiskowych, które nastąpiły w wyniku przekształceń warunków siedliskowych w ich otoczeniu oraz ze zmianami klimatu. Obumieranie drzew ma miejsce z przyczyn, które są niezależne od działań administratora.

Drzewa o lp. nr 19-22 pochodzą z nasadzeń celowych.

6. Miejsce, na którym rośnie ww. zieleń: pas drogowy ulicy Subisława w Gdańsku.

7. Termin usunięcia zieleni do 31.03.2025 r.- Podana data określa termin ważności zezwolenia.

8. Usunięcie ww. zieleni wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej: NIE

9. Nasadzenia zastępcze: planowane jest posadzenie 22 szt. drzew zgodnie z załączonym projektem z gat. lipa drobnolistna (drzewa nr 1; 5-10), grab pospolity 'Fastigiata' (drzewa nr 2-4; 11-18), gledicja trójielniowa (drzewa nr 19-22) lub innych gatunków liściastych, w terminie do 31.12.2026 r. Planowane jest posadzenie drzew liściastych o wysokości co najmniej 3 m i obwodzie pnia mierzonego na wysokości 100 cm wynoszącym 16–20 cm.


Ewelina Latoszevska
Dyrektor Biura Zieleni

19-08-2025


/ dokument podpisany elektronicznie /

Załączniki:


- **Załącznik nr 1.** Mapa- lokalizacja drzew do usunięcia ul. Subisława;
- **Załącznik nr 2.** Dokumentacja fotograficzna drzew nr 1-4;
- **Załącznik nr 3.** Dokumentacja fotograficzna drzew nr 5-8;
- **Załącznik nr 4.** Dokumentacja fotograficzna drzew nr 9-12;
- **Załącznik nr 5.** Dokumentacja fotograficzna drzew nr 13-16;
- **Załącznik nr 6.** Dokumentacja fotograficzna drzew nr 17-20;
- **Załącznik nr 7.** Dokumentacja fotograficzna drzew nr 21-22;
- **Załącznik nr 8.** plan nasadzeń zastępczych (drzew o nr 1-6).
- **Załącznik nr 9.** Plan nasadzeń zastępczych (drzew o nr 7-22).

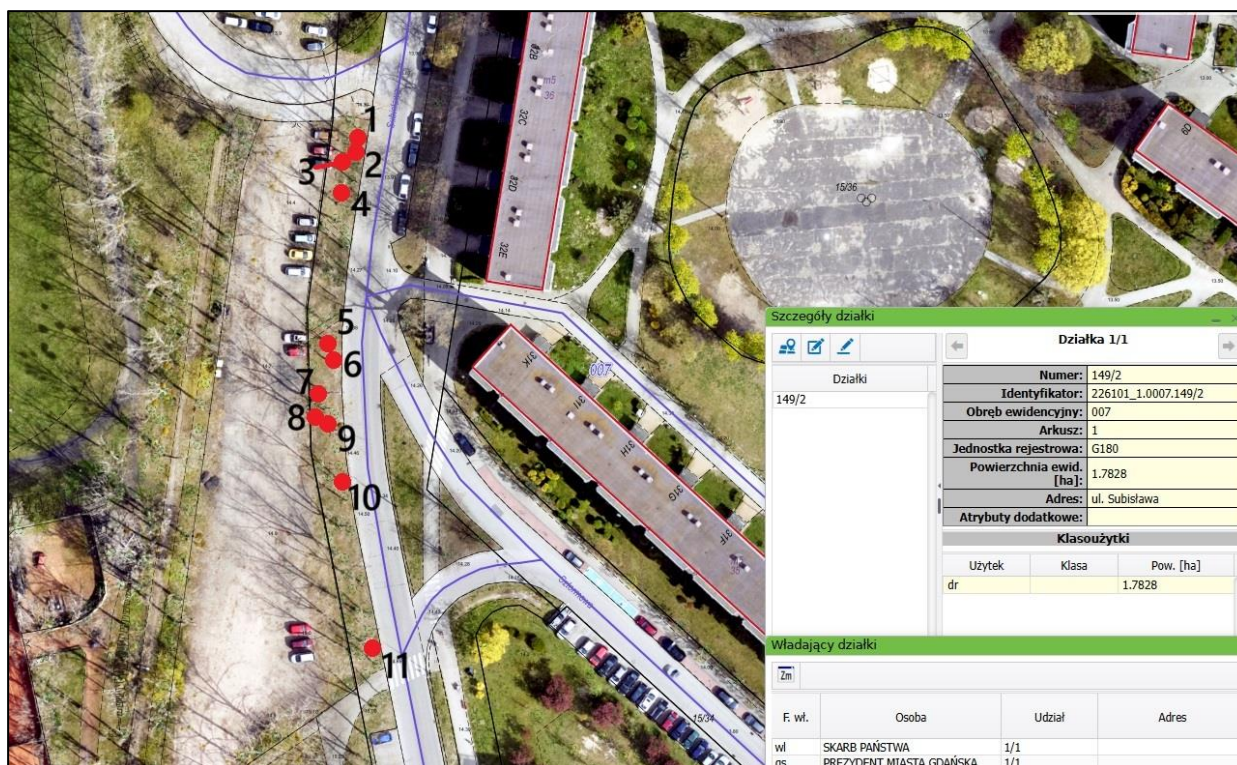


Mapa 1 - lokalizacja drzew ul. Subisława

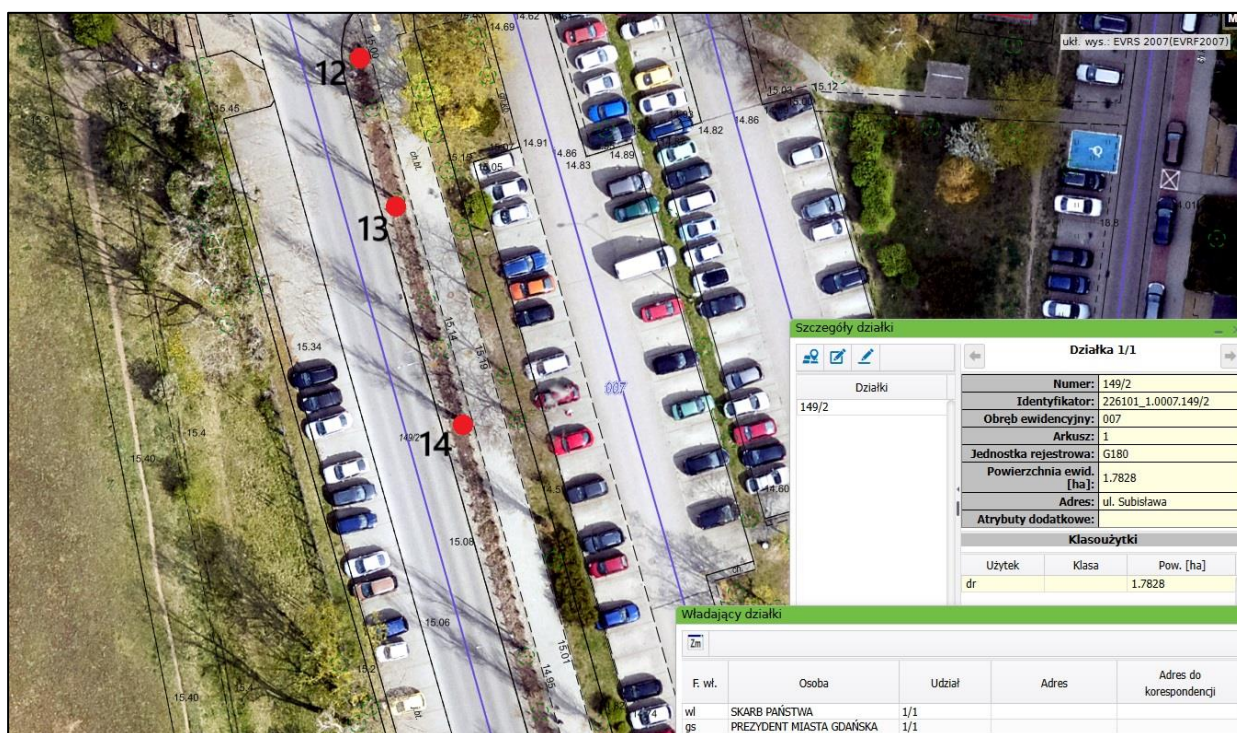

Mapa 2 - lokalizacja drzew ul. Subisława

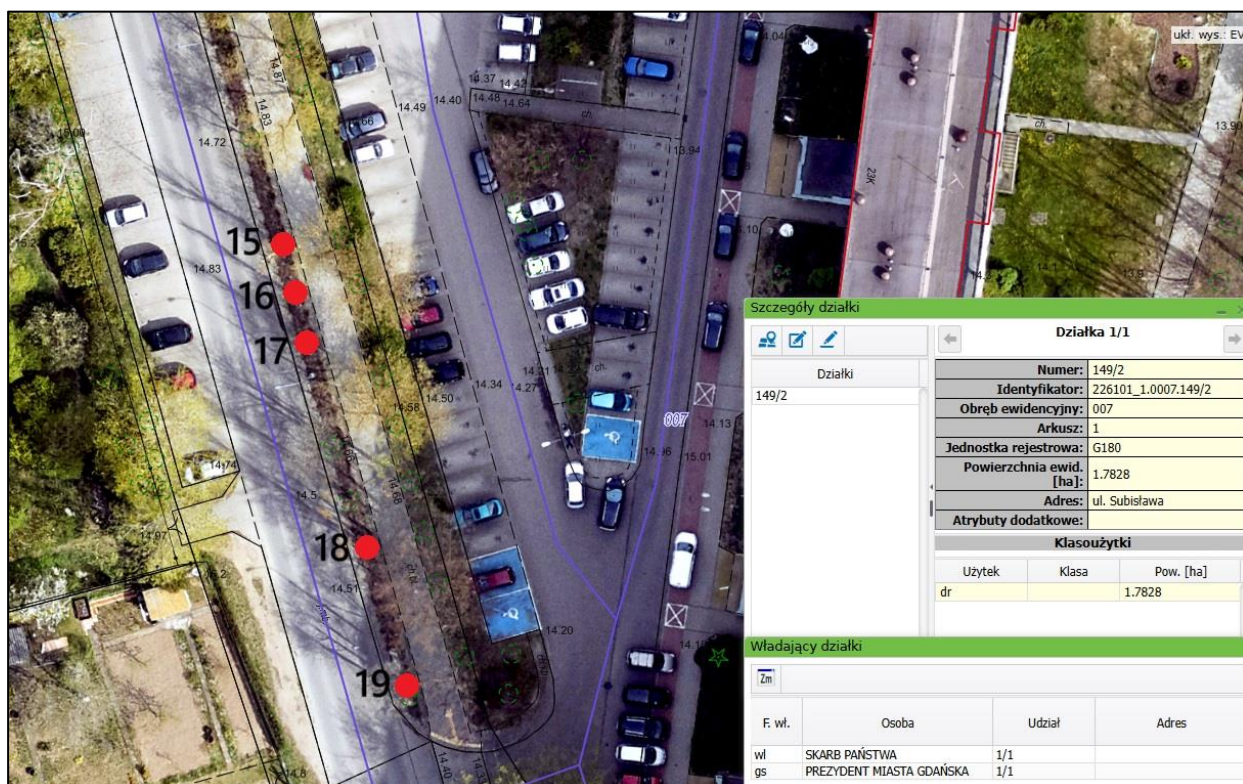


Mapa 3 - lokalizacja drzew ul. Subisława

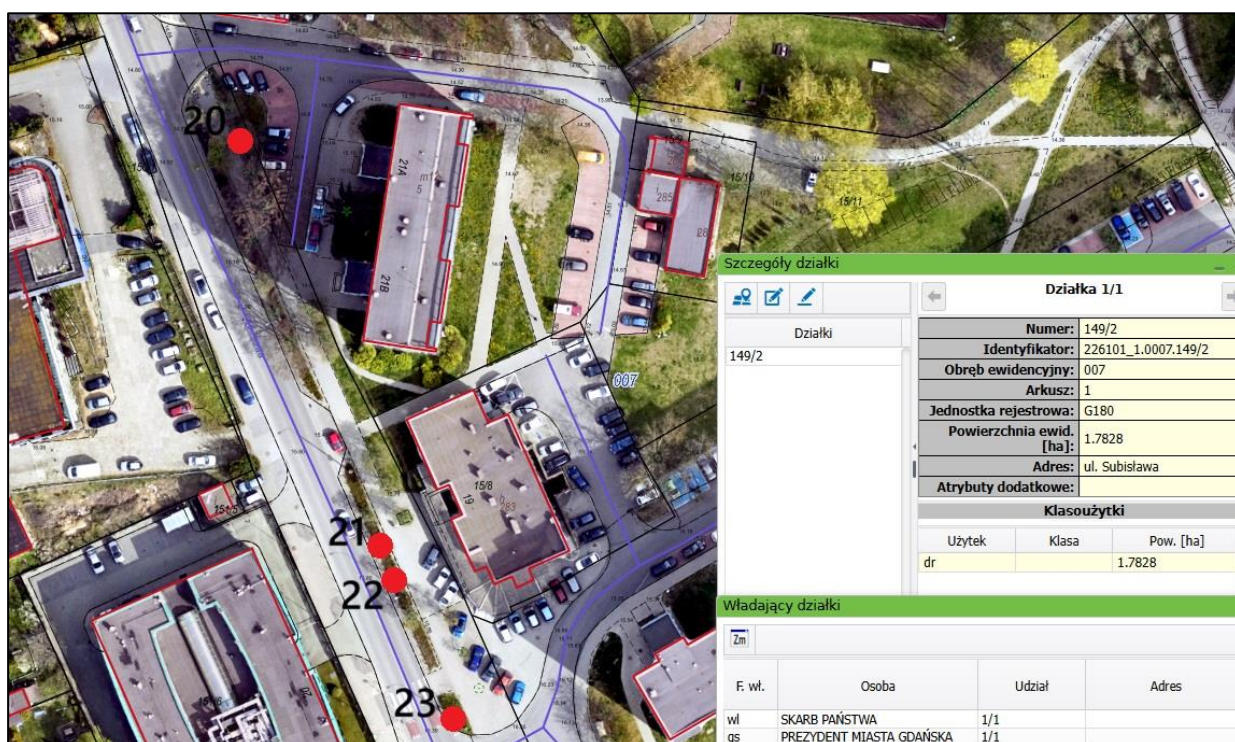


Mapa 4 - lokalizacja drzew ul. Subisława




Dokumentacja fotograficzna drzewa o lp. nr 1

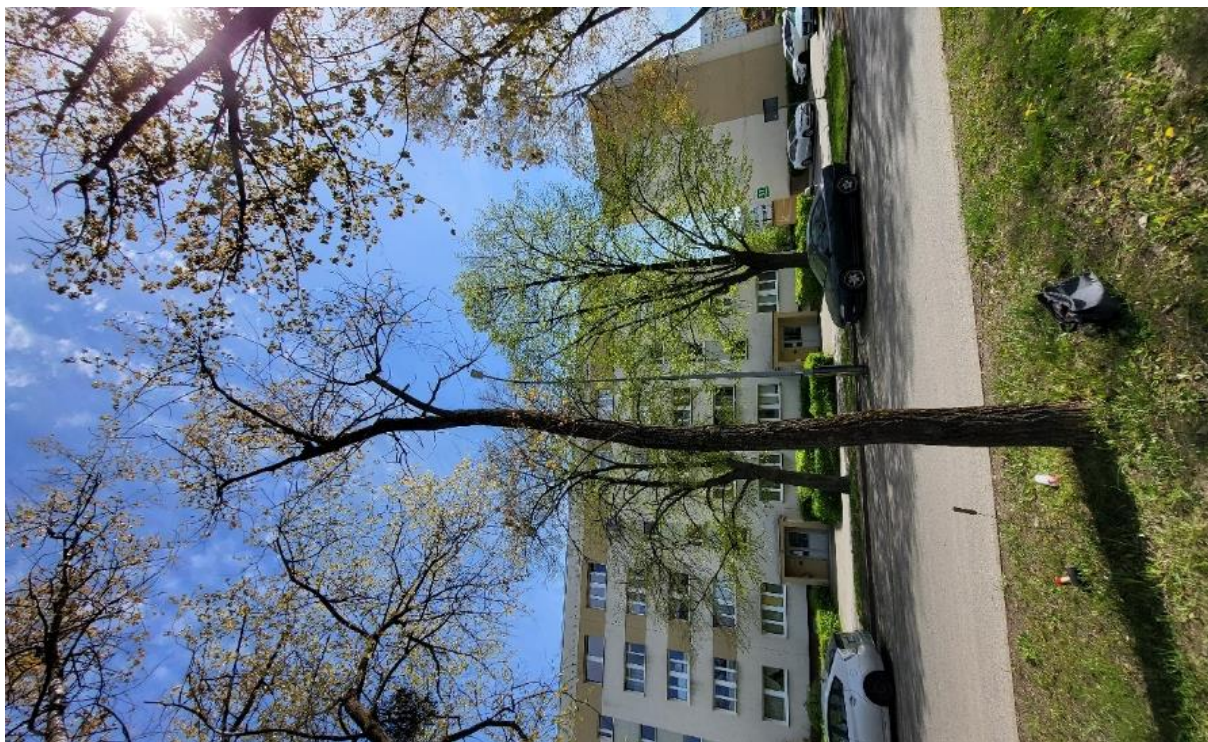

Dokumentacja fotograficzna drzewa o lp. nr 2

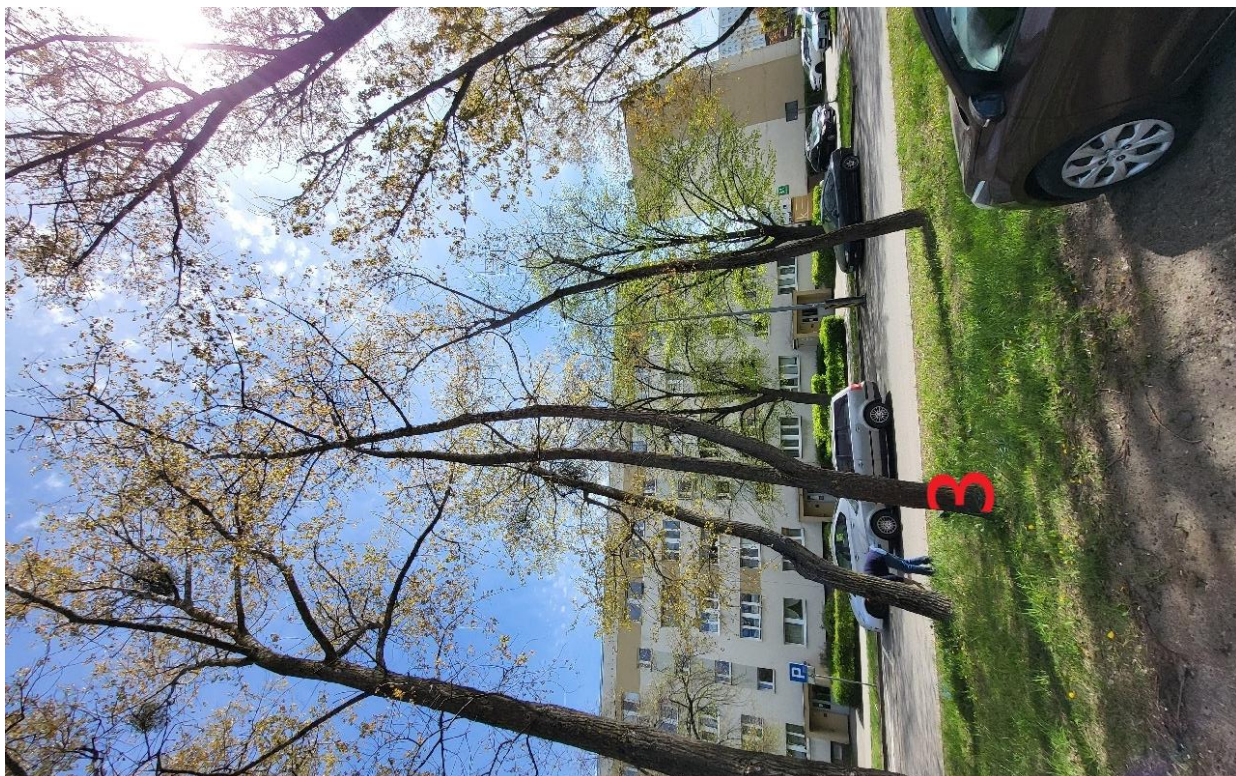


Dokumentacja fotograficzna drzewa o lp. nr 3

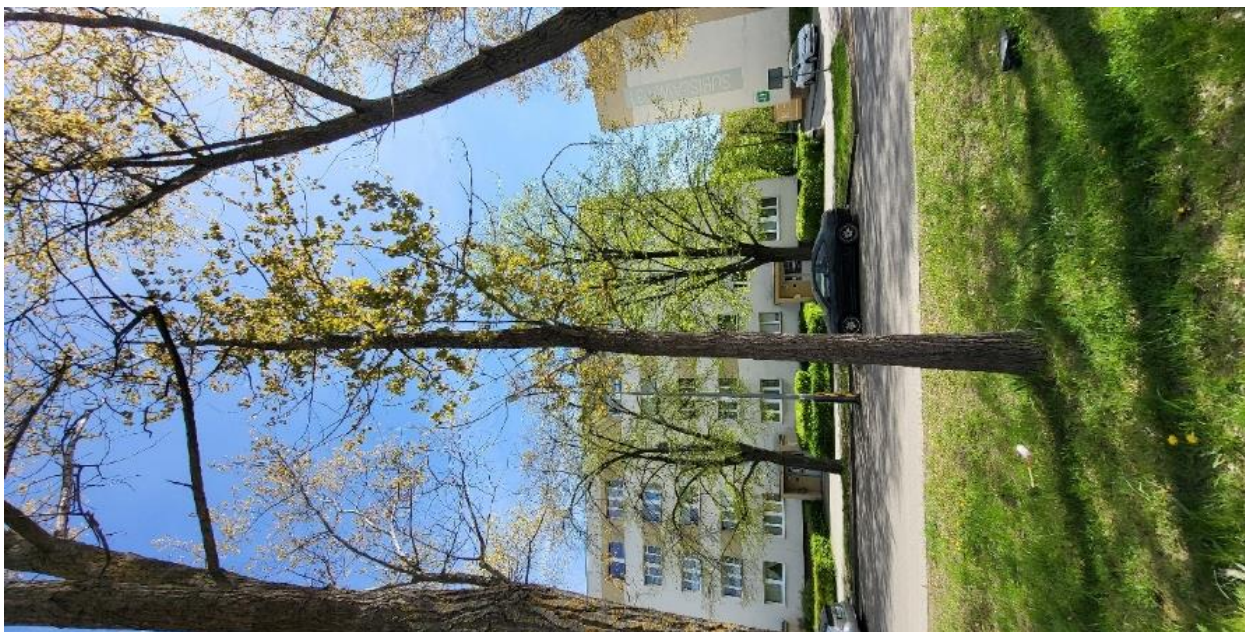

Dokumentacja fotograficzna drzewa o lp. nr 4




Dokumentacja fotograficzna drzewa o lp. nr 5

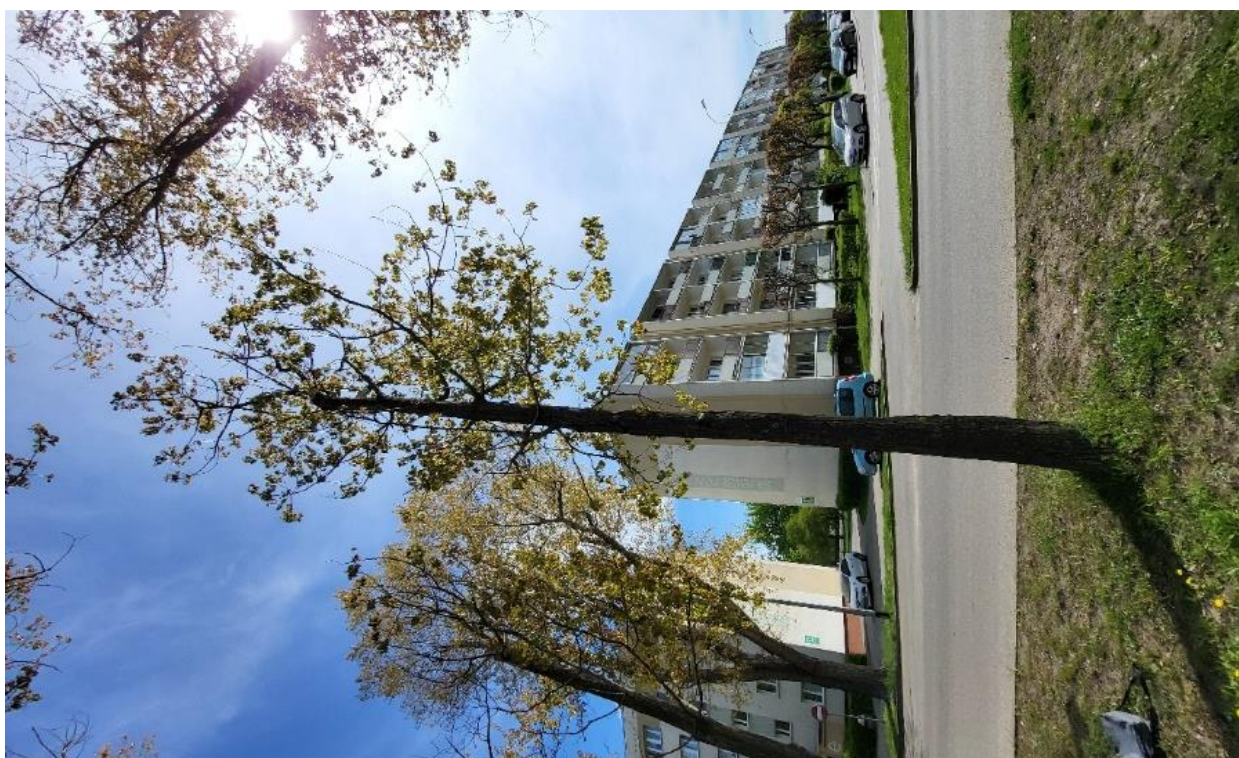

Dokumentacja fotograficzna drzewa o lp. nr 6




Dokumentacja fotograficzna drzewa o lp. nr 7

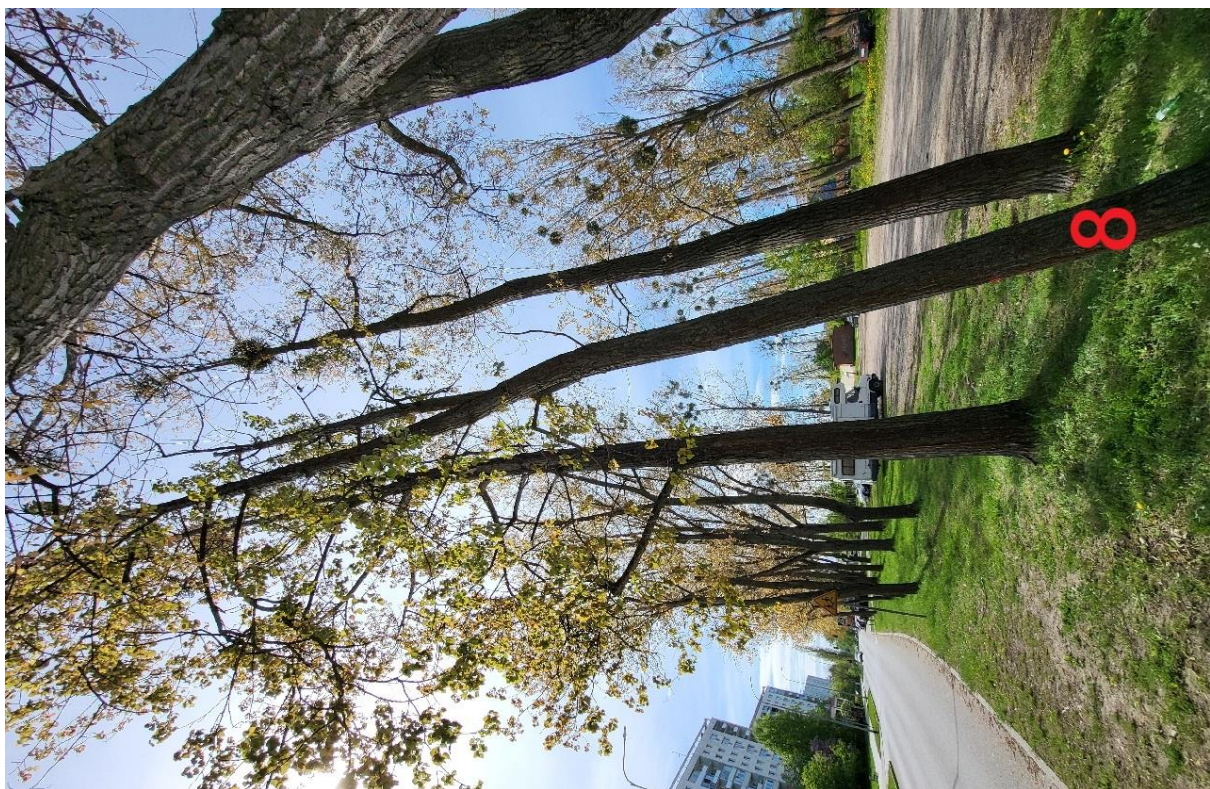

Dokumentacja fotograficzna drzewa o lp. nr 8



Dokumentacja fotograficzna drzewa o lp. nr 9

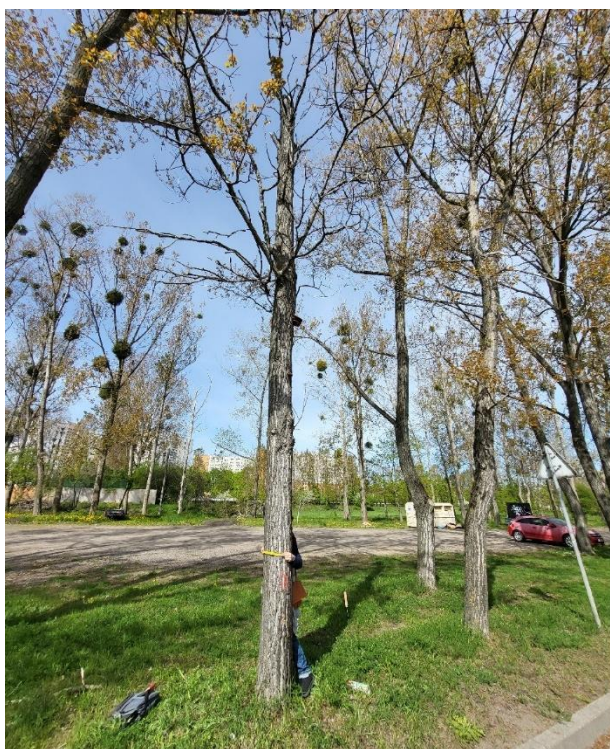

Dokumentacja fotograficzna drzewa o lp. nr 10




Dokumentacja fotograficzna drzewa o lp. nr 11




Dokumentacja fotograficzna drzewa o lp. nr 12




Dokumentacja fotograficzna drzewa o lp. nr 13

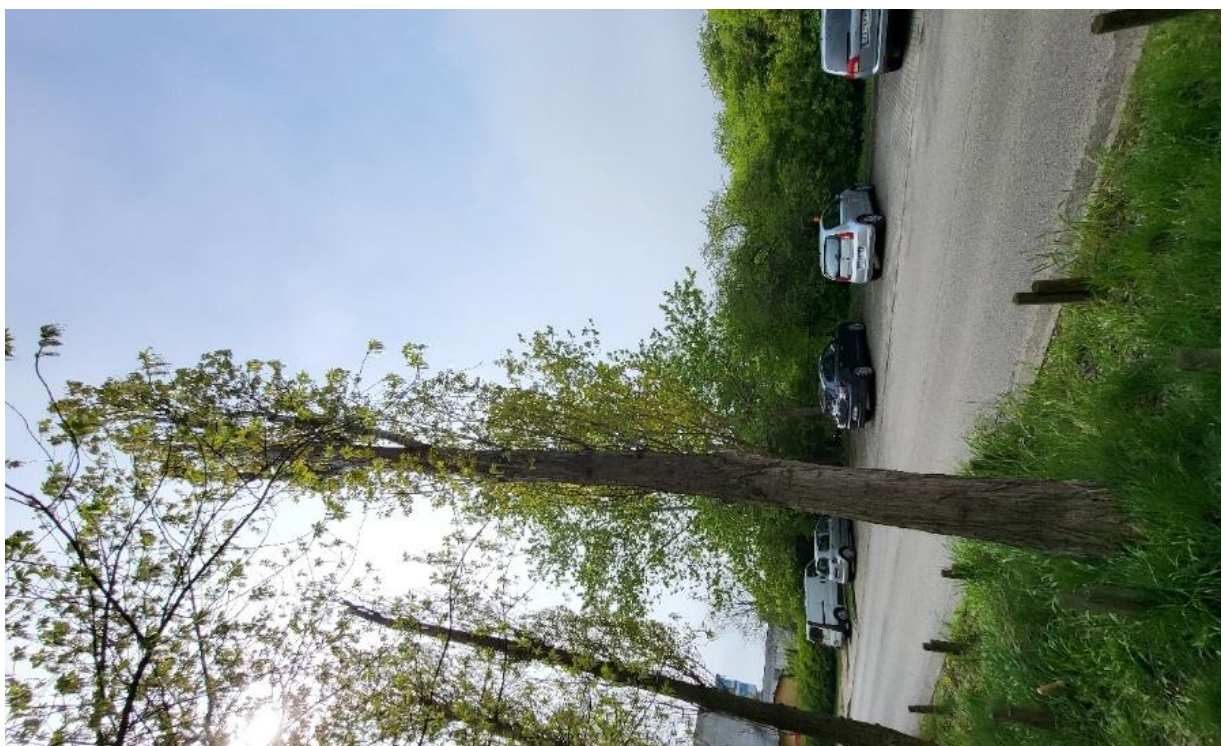

Dokumentacja fotograficzna drzewa o lp. nr 14

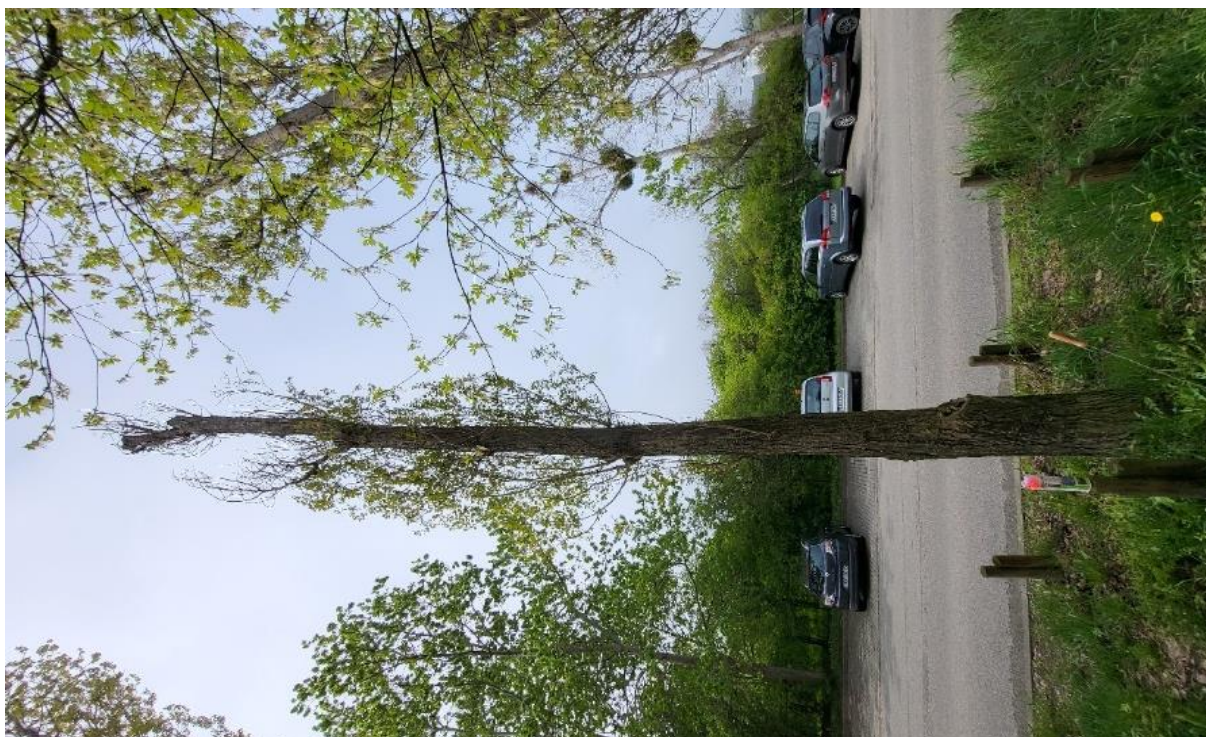


Dokumentacja fotograficzna drzewa o lp. nr 15

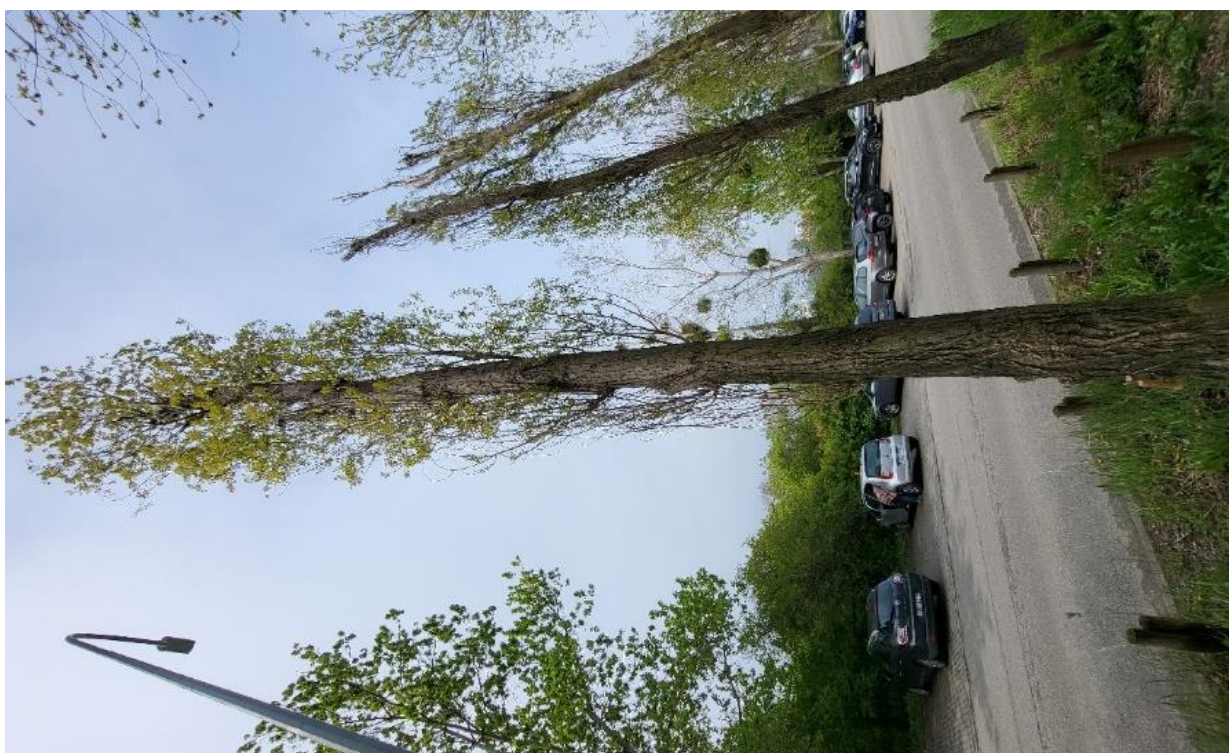


Dokumentacja fotograficzna drzewa o lp. nr 16



Dokumentacja fotograficzna drzewa o lp. nr 17

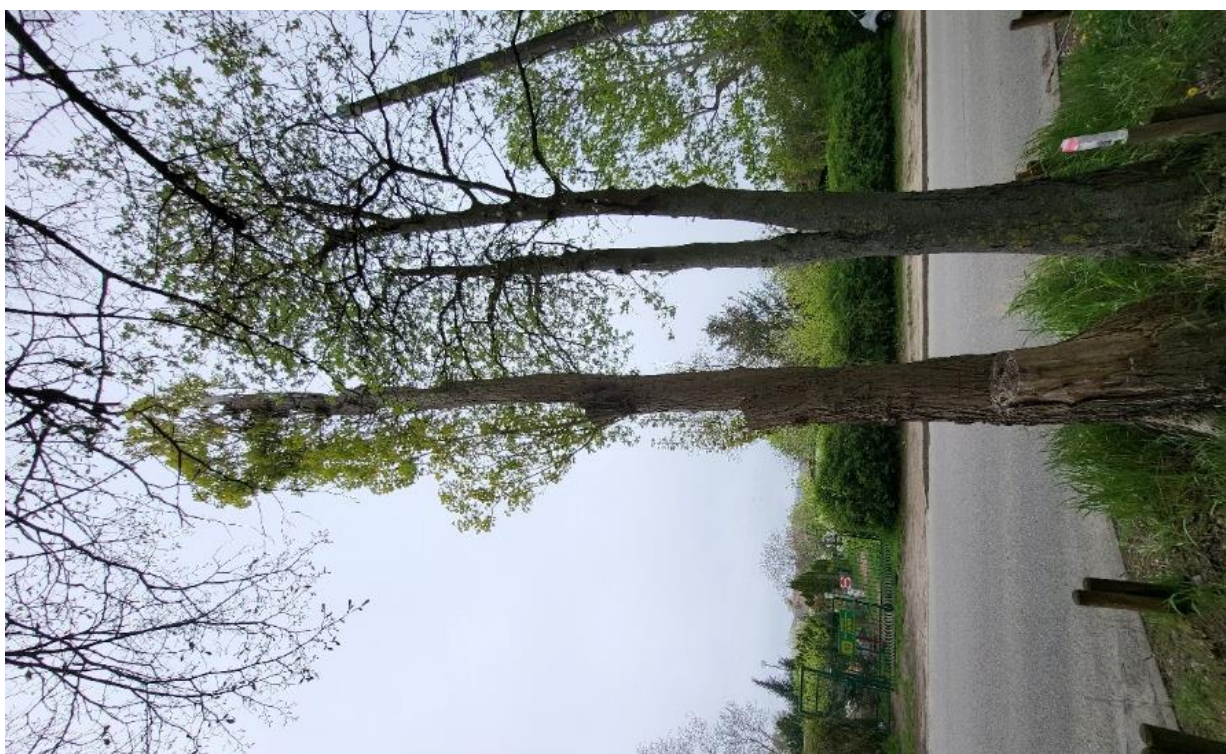


Dokumentacja fotograficzna drzewa o lp. nr 18

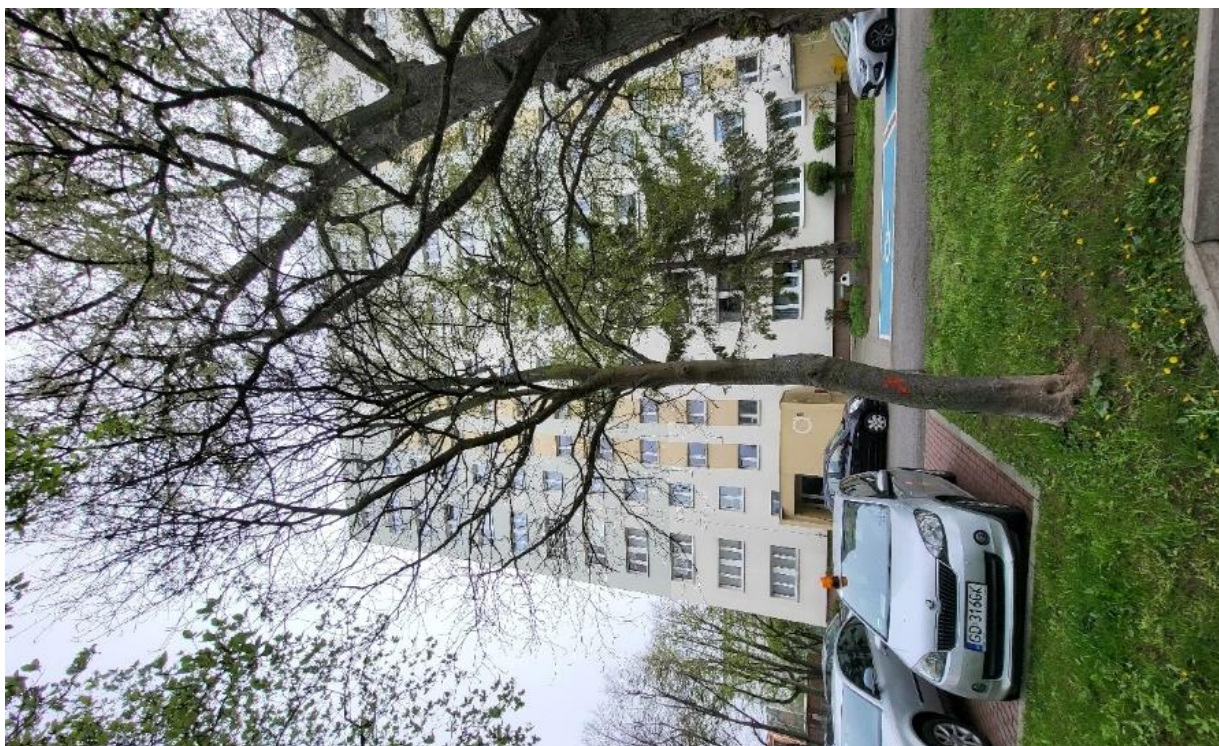


Dokumentacja fotograficzna drzewa o lp. nr 19




Dokumentacja fotograficzna drzewa o lp. nr 20

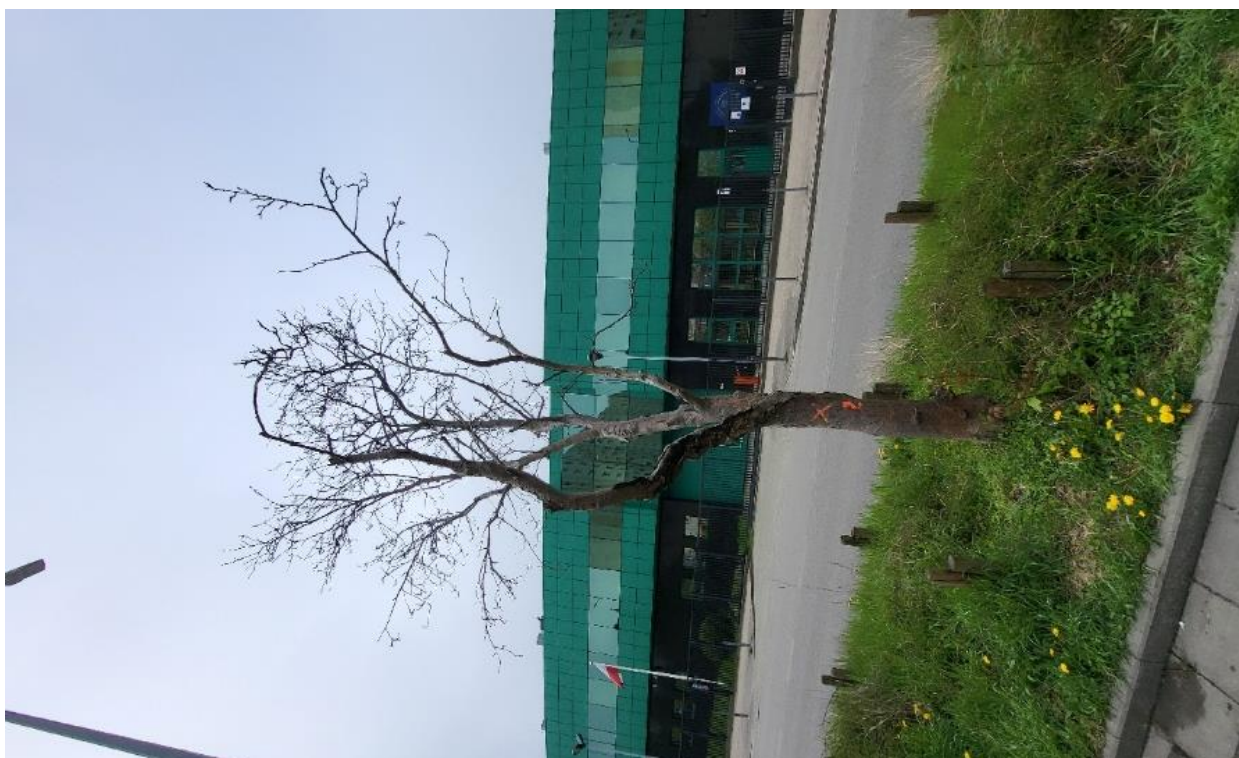


Dokumentacja fotograficzna drzewa o lp. nr 21

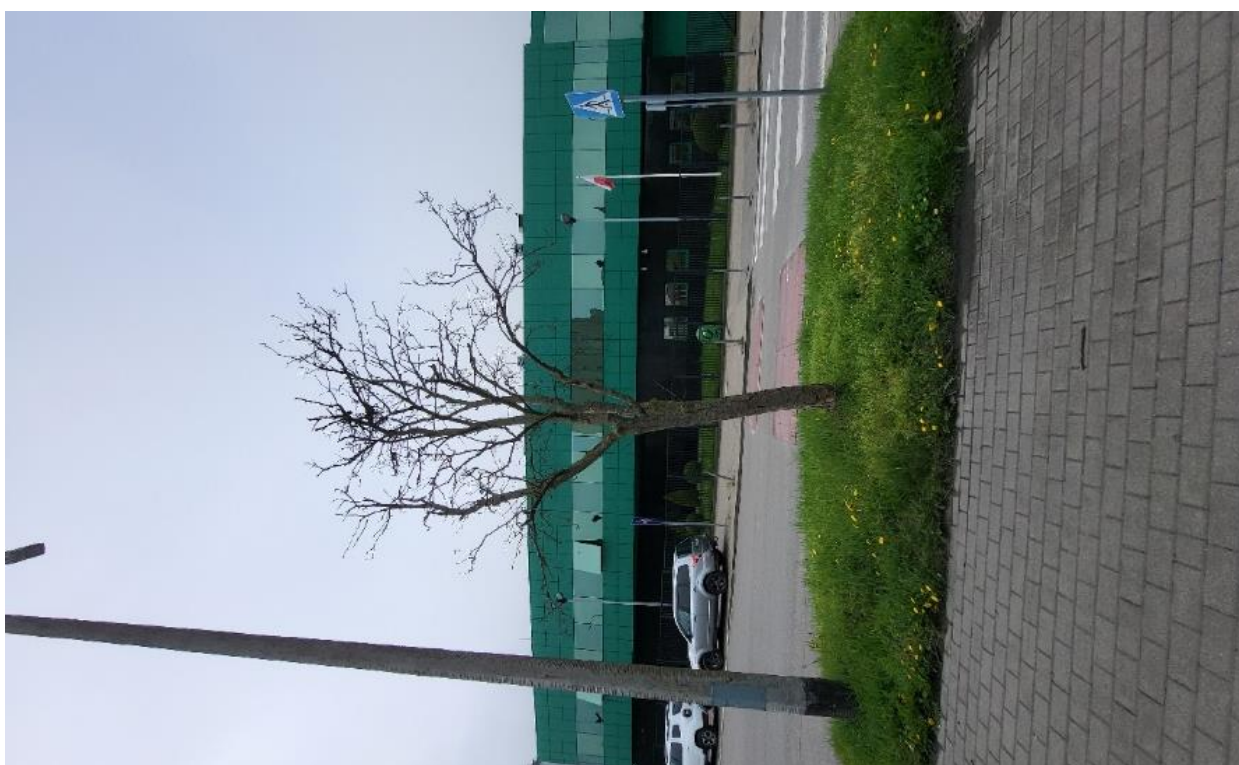


Dokumentacja fotograficzna drzewa o lp. nr 22

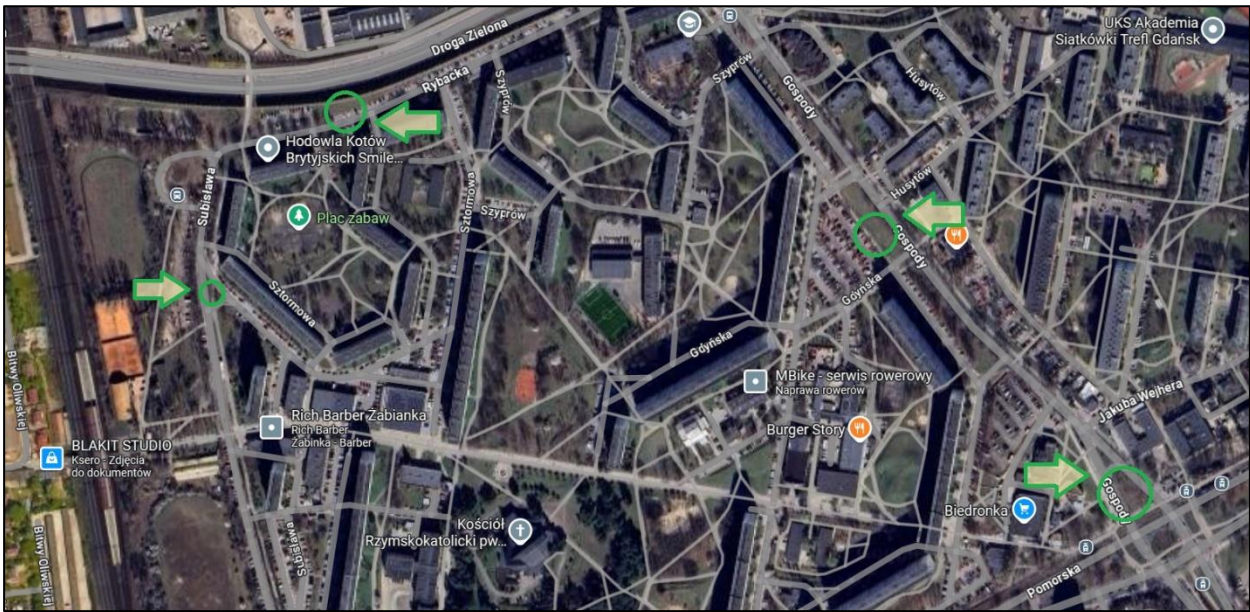


Lokalizacja obszarów przeznaczonych pod nasadzenia drzew o nr 1-10.

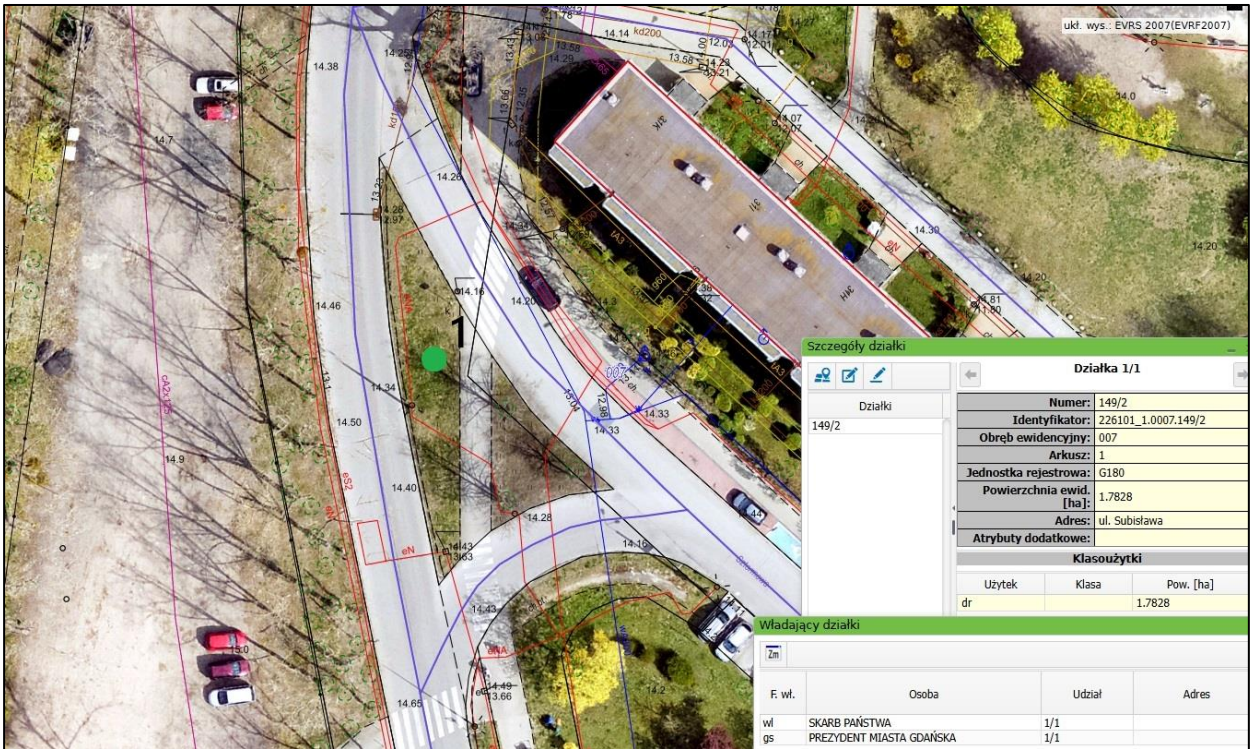


Plan nasadzeń zastępczych - Subisława 31K; planowane jest posadzenie 1 szt. drzewa z gat. lipa drobnolistna (lub innego gatunku liściastego). Planowane jest posadzenie drzewa na terenie działki 149/2 obr. 007.

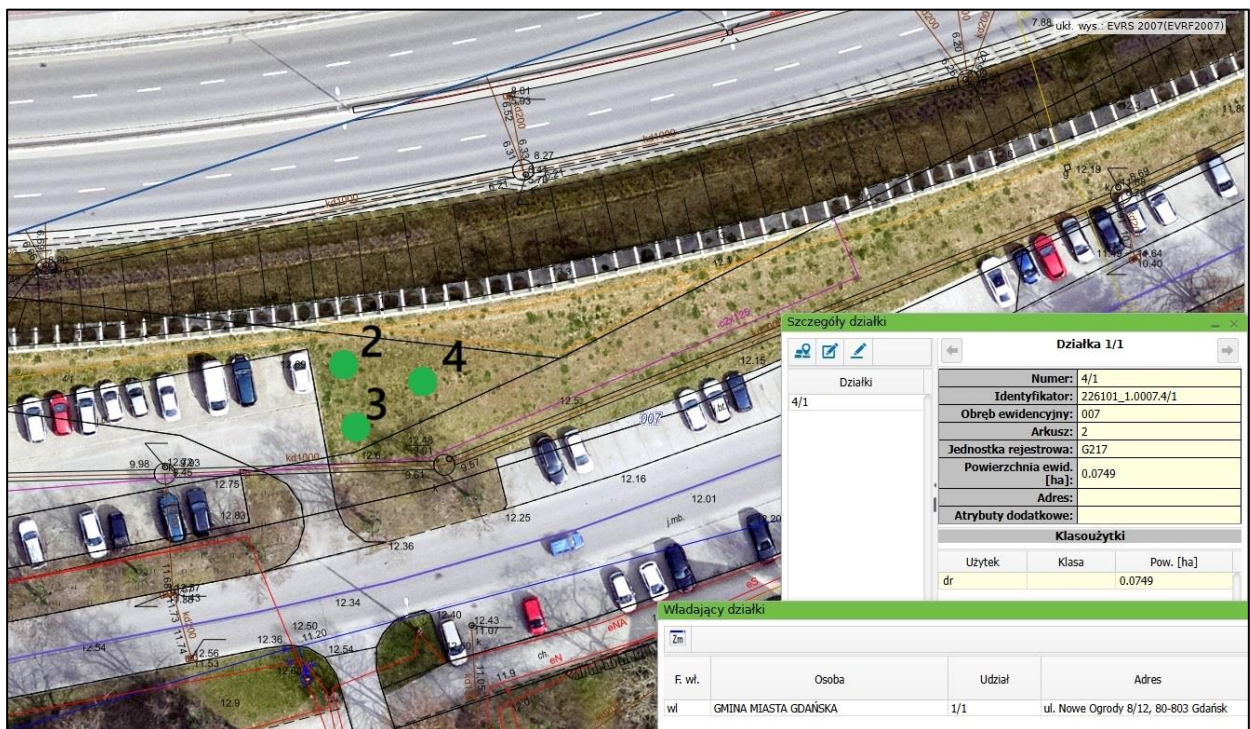


Plan nasadzeń zastępczych - Sztormowa 8D; planowane jest posadzenie 3 szt. drzew z gat. grab pospolity 'Fastigiata' (lub innego gatunku liściastego). Planowane jest posadzenie drzew na terenie działki 4/1 obr. 007.

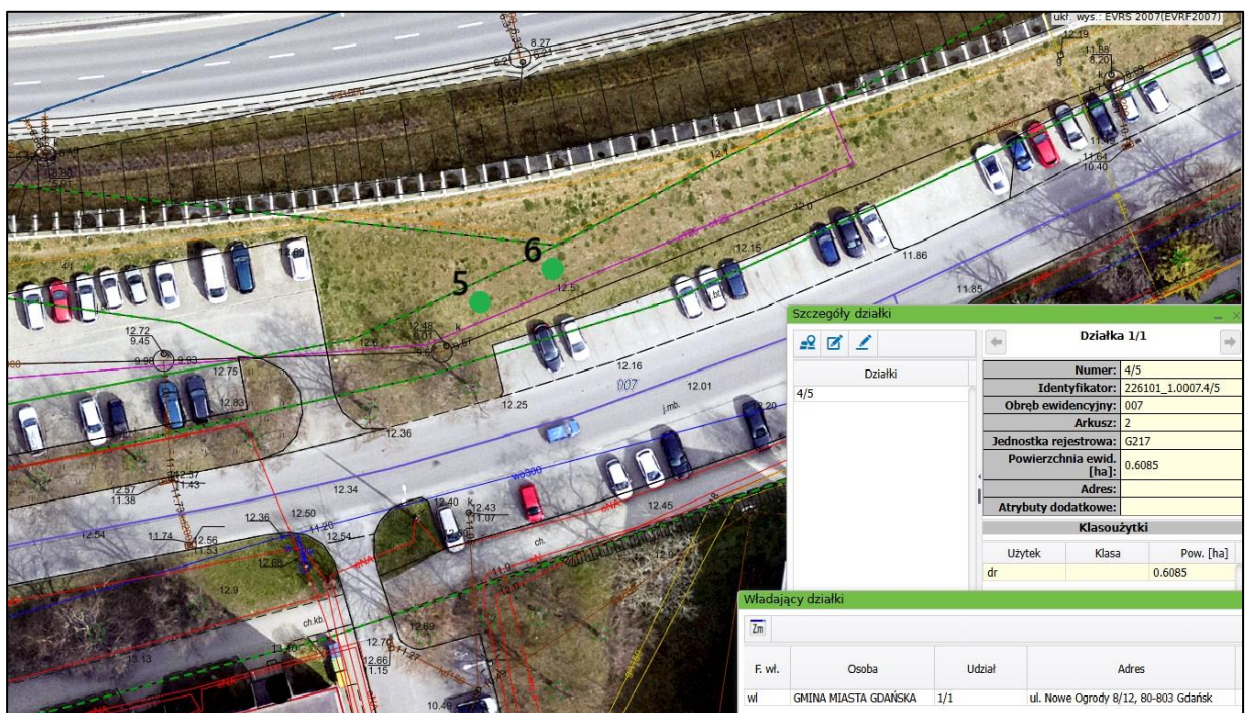


Plan nasadzeń zastępczych - Sztormowa 8D; planowane jest posadzenie 2 szt. drzew z gat. lipa drobnolistna (lub innego gatunku liściastego). Planowane jest posadzenie drzew na terenie działki 4/5, obr. 007.

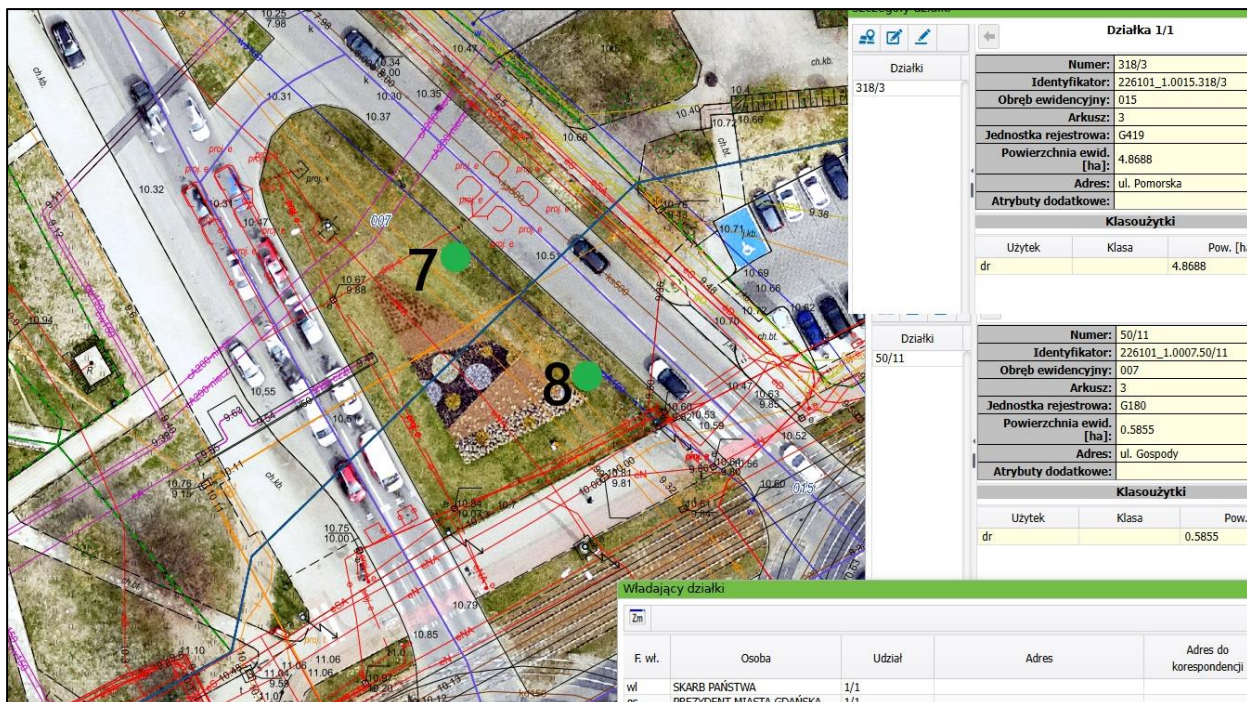

Plan nasadzeń zastępczych - ul. Gospody 3a; planowane jest posadzenie 2 szt. drzew z gat. lipa drobnolistna (lub innego gatunku liściastego). Planowane jest posadzenie drzew na terenie działek nr 318/3, obr. 015 oraz 50/11 obr.007.

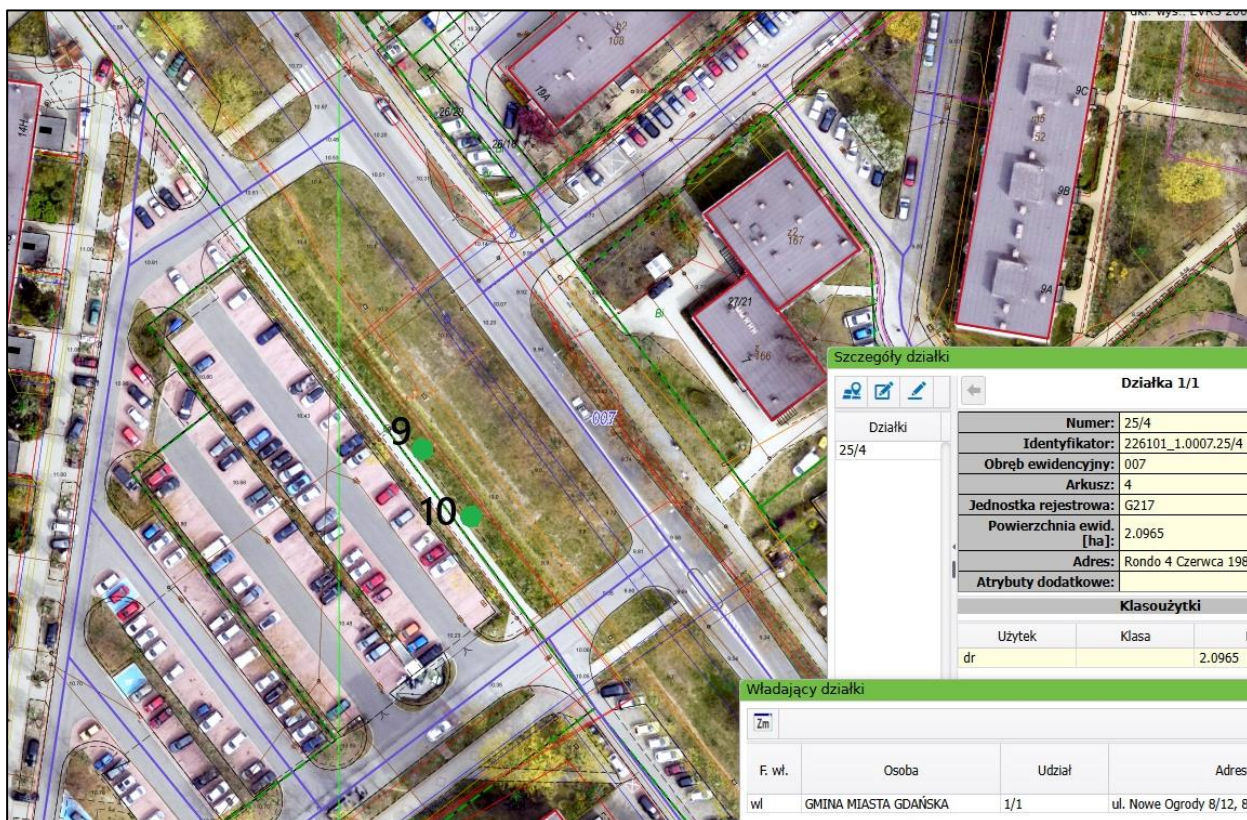

Plan nasadzeń zastępczych - ul. Gospody 10; planowane jest posadzenie 2 szt. drzew z gat. lipa drobnolistna (lub innego gatunku liściastego). Planowane jest posadzenie drzew na terenie działki 318/3, obr. 015.

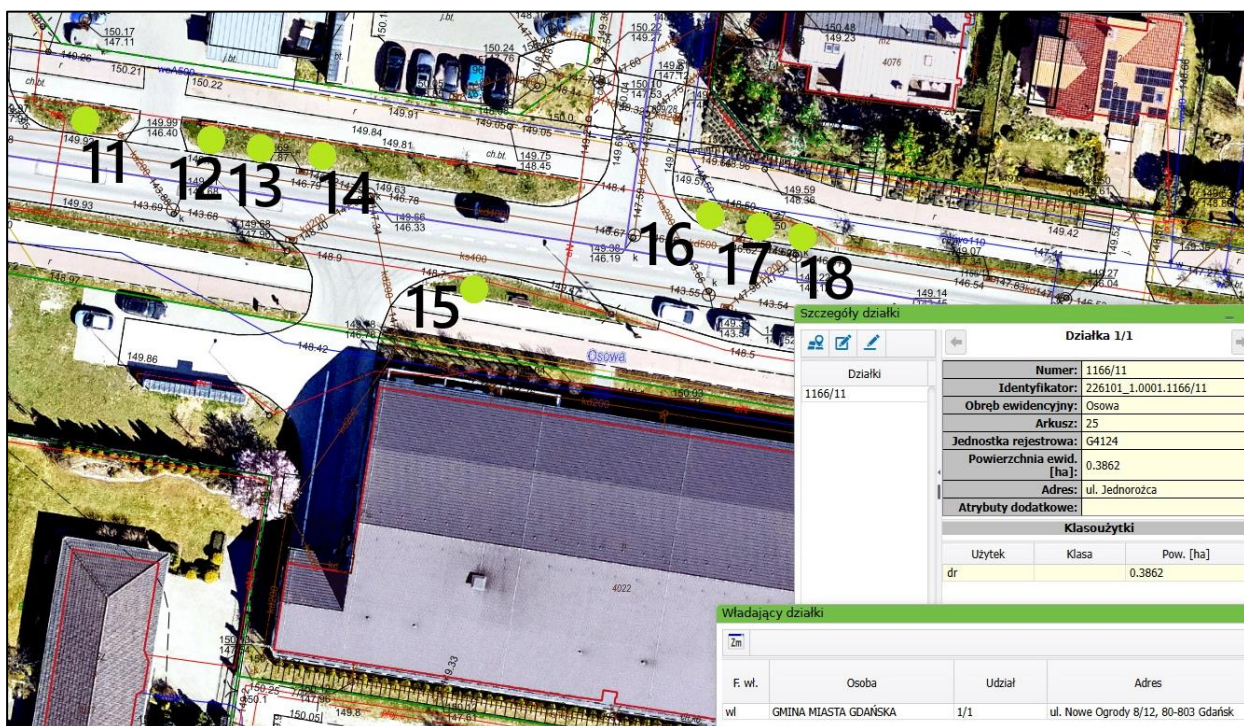

Plan nasadzeń zastępczych – ul. Jednoróżca; planowane jest posadzenie 8 szt. drzew z gat. grab pospolity 'Fastigiata'. Planowane jest posadzenie drzew na terenie działki 1166/11, obr. 001.



Plan nasadzeń zastępczych – ul. Szczęśliwa 54; planowane jest posadzenie 4 szt. drzew z gat. gledicja trócierniowa. Planowane jest posadzenie drzew na terenie działki 390/5, obr. 036.